

"УЗГОДЖЕНО"


Заступник директора Департаменту  
благоустрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради

О. М. Самілик

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Заступник директора  
з виробництва  
КП "Теплоенерго"

В. П. Білан

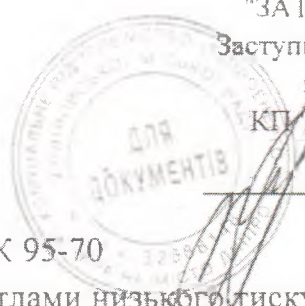

### ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК 95-70

роботи теплових мереж від котельних з котлами низького тиску  
комунального підприємства "Теплоенерго" Дніпровської міської ради  
з температурою нагріву теплоносія не вище 95°C

Температура зовнішнього повітря	Температура води в місцевій системі опалення	Температура води в зворотньому трубопроводі
-24	95,0	70,0
-23	93,5	69,1
-22	91,9	68,1
-21	90,4	67,2
-20	88,8	66,2
-19	87,3	65,3
-18	85,7	64,3
-17	84,2	63,3
-16	82,6	62,3
-15	81,0	61,4
-14	79,4	60,4
-13	77,8	59,4
-12	76,2	58,3
-11	74,6	57,3
-10	73,0	56,3
-9	71,3	55,3
-8	69,7	54,2
-7	68,0	53,1
-6	66,4	52,1
-5	64,7	51,0
-4	63,0	49,9
-3	61,3	48,8
-2	59,6	47,7
-1	57,8	46,5
0	56,1	45,4
1	54,3	44,2
2	52,6	43,0
3	50,8	41,8
4	48,9	40,6
5	47,1	39,4
6	45,2	38,1
7	43,4	36,8
8	41,4	35,5
9	39,5	34,1
10	37,5	32,7

Розробив:  
заст. начальника служби ГУ, КВП та А і ОТО

Симонович С. П.